製 品 仕 様 書

NOA-特例2-01

UL LISTED S-1810
SINGLE STATION SMOKE ALARM

UL-217取得認証品

品 目	住宅用火災警報器	製品名	光電式煙感知器(電池式)動作確認用電池付		
品 番	NE-668	作成日	2006/3/8更新	単 位	mm

電源	電源	角型9V乾電池(006P型)
	電池寿命	マンガン電池で約1年、アルカリ電池で約2年
	電池残量警告	「ピッ、ピッ」音 最低1週間1分間に1回お知らせ
	消費電流	待機時:20μA 作動時:20mA
警報部	警報音	「ピー、ピー」音
	音量	85dB以上(3m)
感知部	感知方式	光電式(煙式)
		UL-217
表示	表示ランプ	待機中は1分間に1回表示ランプが点滅、作動中は連続点滅。
製品色		アイボリー
質 量		130g(電池含む)
寸 法		φ108mm×37mm
使用周囲温度		4.4℃～37.8℃
取付け場所		寝室、居室、階段、廊下
付属品		取扱説明書(兼保証書)、取付けネジ、動作確認用電池
感度		＜作動＞
		減光率:2.31±0.84%OBS/ft

機能

・電池忘れ防止機能

本製品は角型9V乾電池を内蔵しないとベースと本体の取付けが出来ない構造になってます。

・簡単ネジ止め取付け

ベースを付属の取付けネジで取付けるだけです。

・自動復帰機能

煙を感知した場合、煙が換気されるまで警報音が鳴り続けます。煙が換気されると自動に待機状態に戻ります。

・電池残量警告機能

内蔵された電池の寿命が近づくと、「ピッ」っと音でお知らせします。最低1週間1分間に1回お知らせします。

・作動表示ランプ

待機中は1分間に1回表示ランプが点滅します。

テスト方法

1、本体のテストボタンを4秒以上押す。

2、ピー、ピーと警報音が鳴ると正常です。

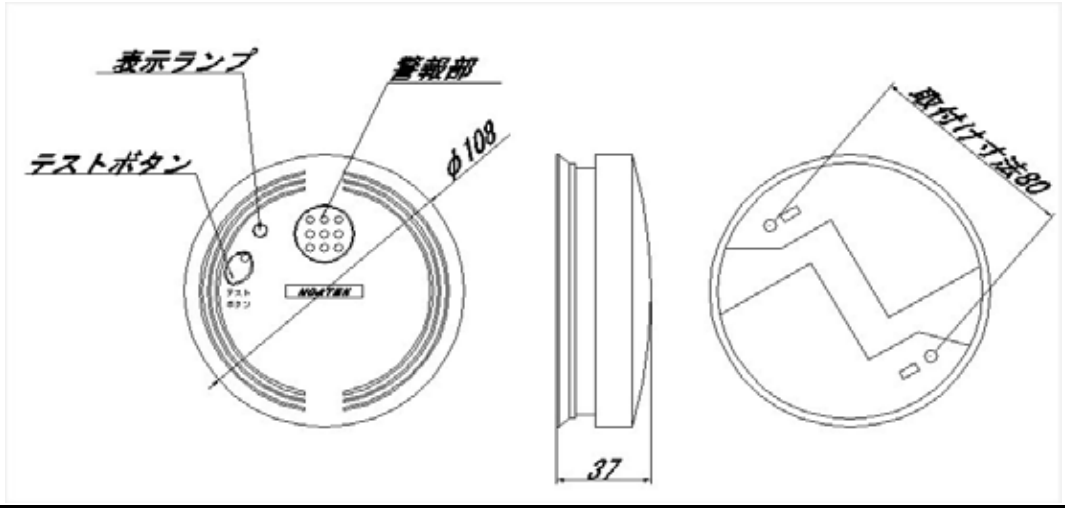

株式会社 ノア